
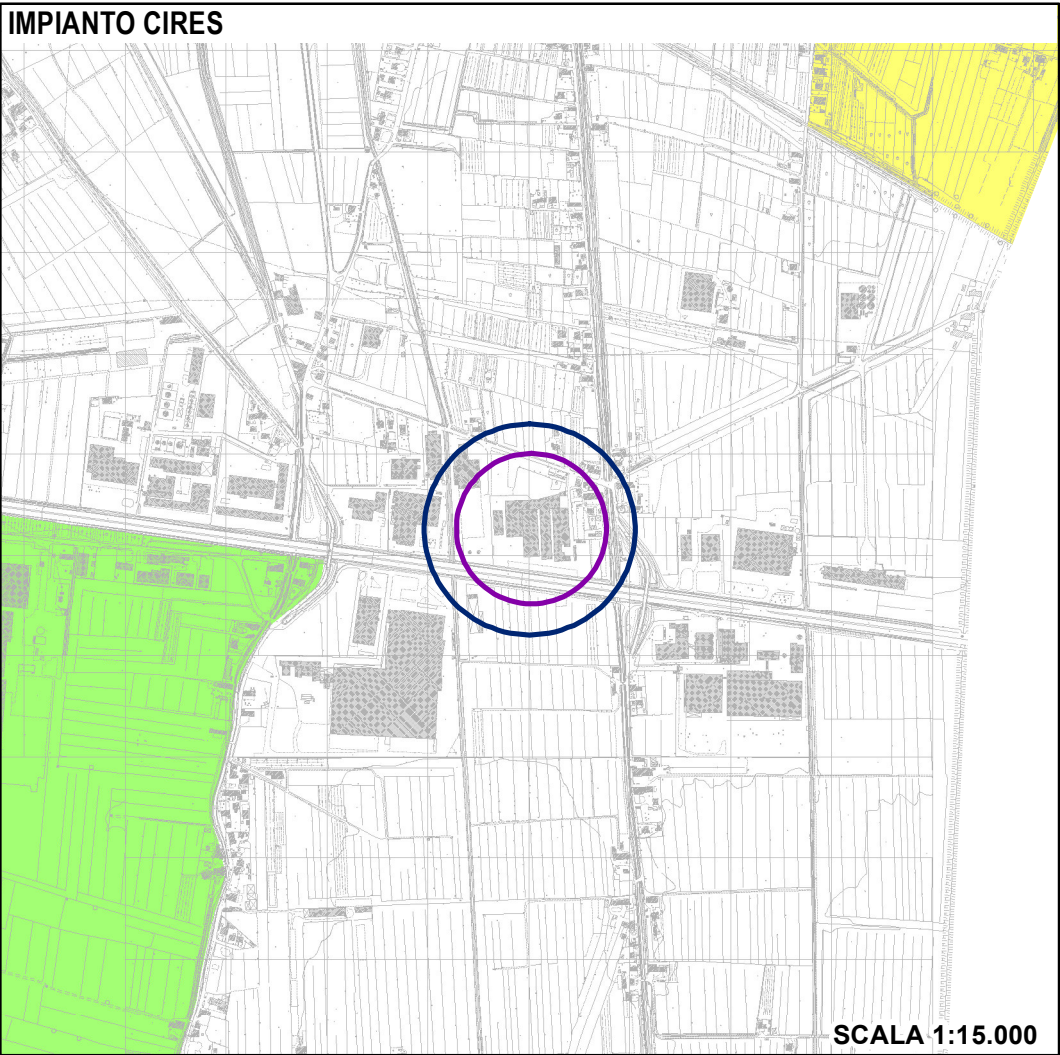
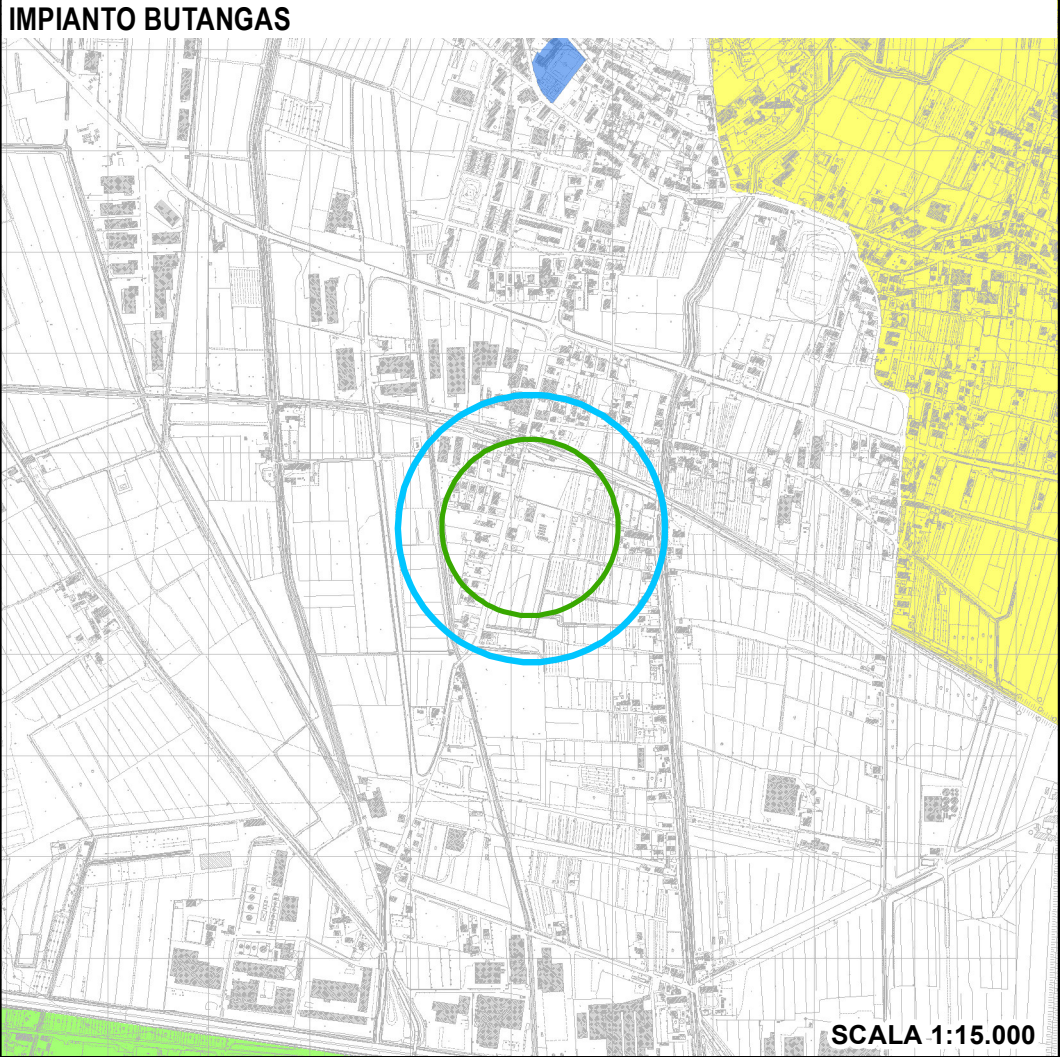


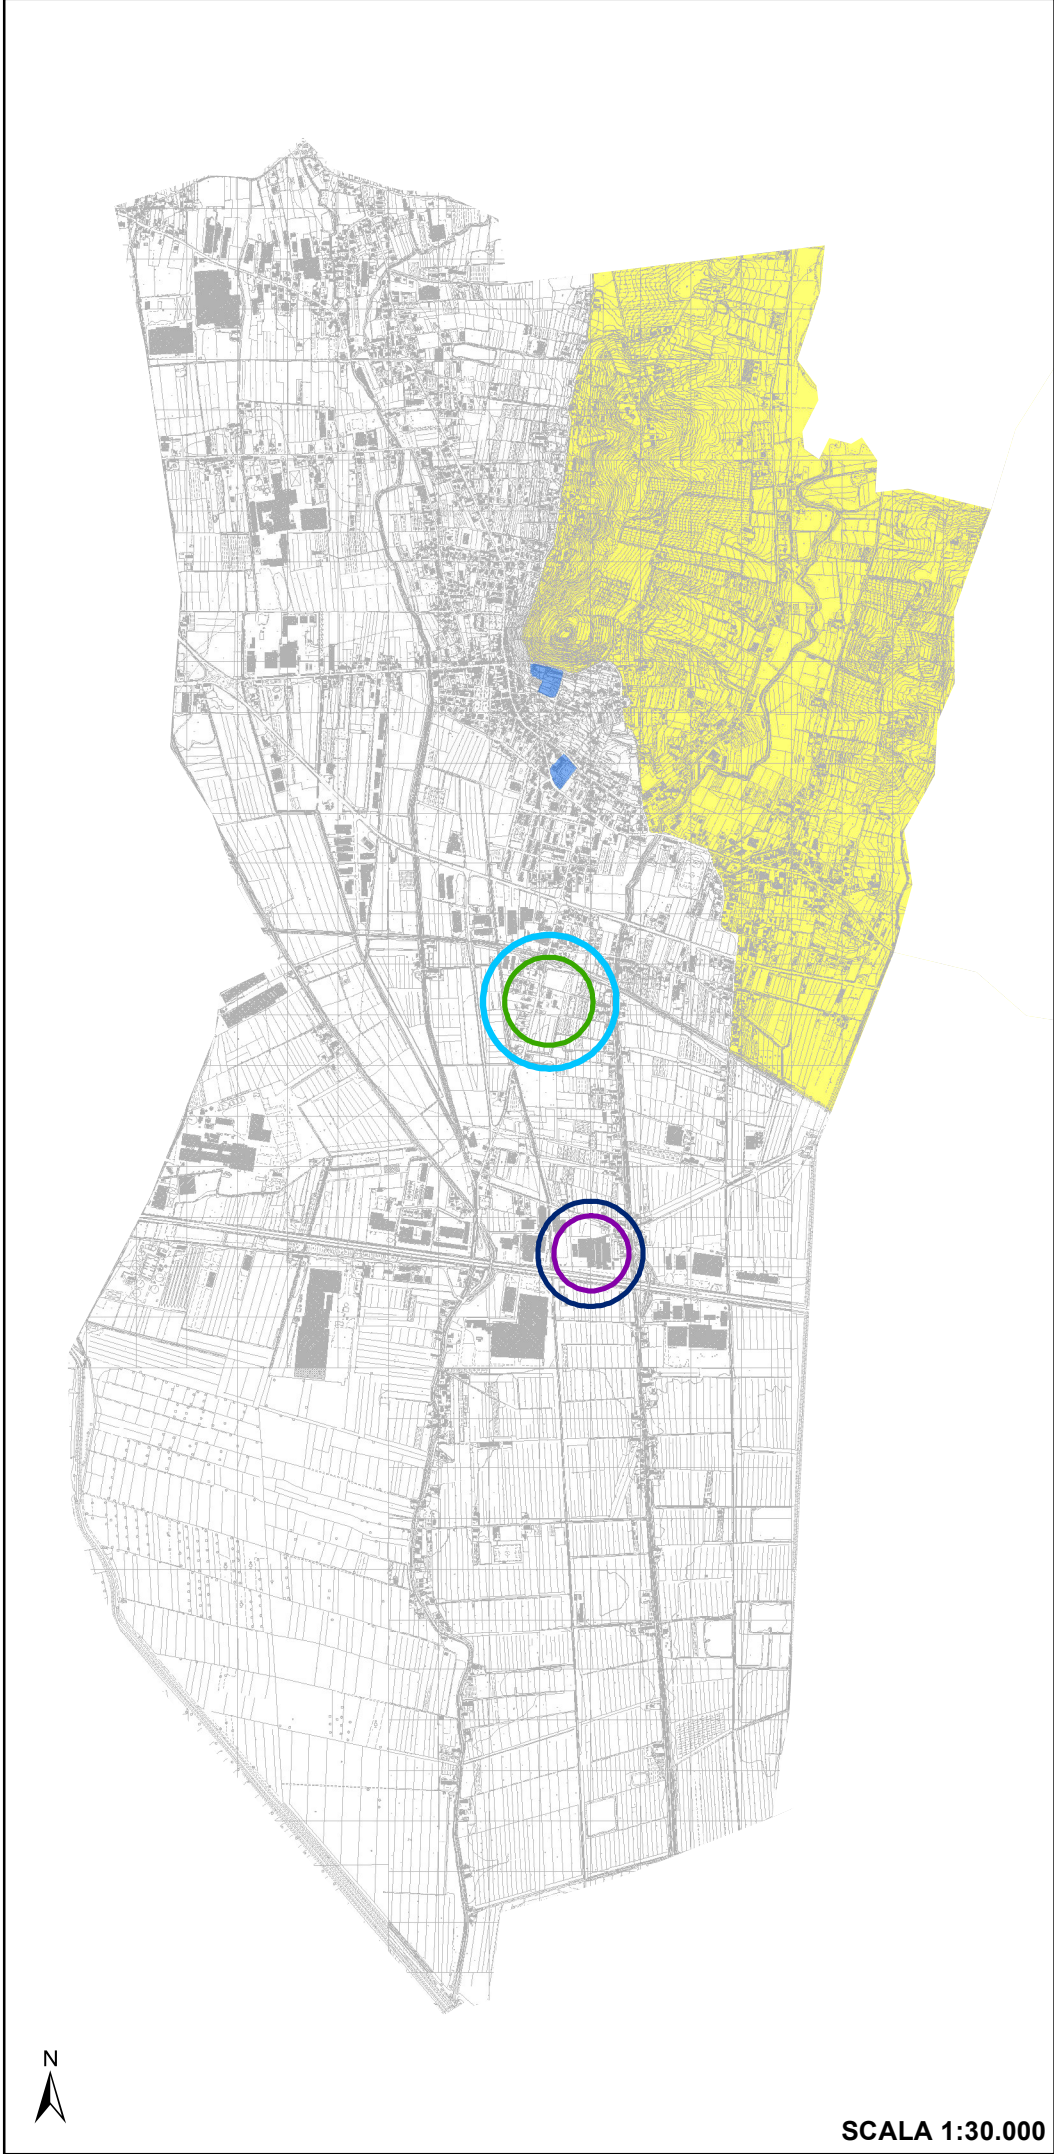

Comune di Porcari (LU)

ELABORATO TECNICO RIR
RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI - ALLEGATO 2

Planimetria relativa alle aree di danno e
sovrapposizione con la Tav. 1 del Regolamento Urbanistico
(QP - Individuazione dei vincoli)

Legenda

Area di danno dovuta all'incendio dispersione della nube di GPL (Flash Fire)
nel Deposito di 1° classe BUTANGAS

- Categoria D (Elevata letalità LFL) = 175 m
- Categoria C (Inizio letalità 1/2 LFL) = 265 m

Area di danno a seguito dell'incendio del magazzino di poliuretano nello
Stabilimento CIRES

- Categoria F (Elevata letalità LC50) = 149 m
- Categoria E (Lesioni irreversibiliDLH) = 209 m

Vincoli

- Aree di interesse paesaggistico Art. 142 D. Lgs 42/2004
- Aree di interesse archeologico
- Aree sottoposte a vincolo archeologico L. 1089/1939
- D. Lgs 42/04 Art. 142 lett. g
- Aree sottoposte a vincolo monumentale L. 490/1999